

Certificering van brandmeldinstallaties

Masterclass Veiligheidsregio Utrecht,
26 mei 2016, Zeist

Willem van Oppen, MSc, BPM

CCV

Not-for-profit stichting

Opgericht 2004

Oprichters: verzekeraars, ministeries, VNO-NCW, VNG, politie

Verband van samenwerking en netwerk

65 fte, Utrecht

Activiteiten

- Maatschappelijke Veiligheid (Veilig Ondernemen)
- Regie en naleving (veiligheidsbeleid gemeenten)
- Conformiteitschema's (beheerder certificatie- en inspectieschema's) voor brandbeveiliging en criminaliteitspreventie
- Samenwerking belanghebbenden (CvB's) en technische experts (Deskundigenpanels)



Inzet CCV




Thema's van vanmiddag

- Certificatie
- Inspectie
- CCV-certificatie- en inspectieschema's
- Uitgangspunten, Programma van Eisen
- Behoefte van de klant
- Vragenronde

Rode draad: proces van informatie-uitwisseling




Wat is certificatie?

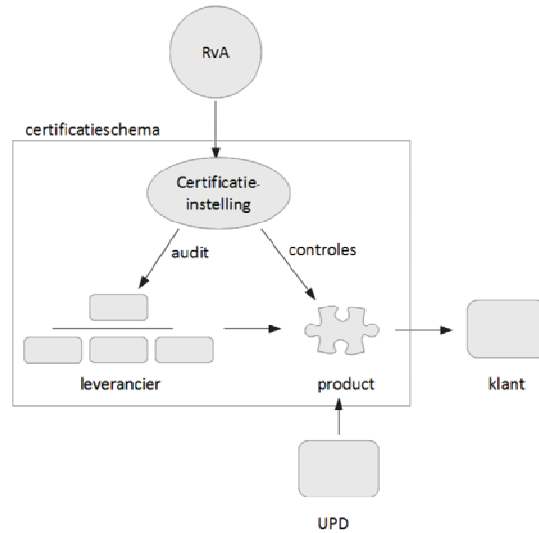

Bijzonderheden productcertificatie

- Certificaat van CI voor leverancier
- Geldigheidstermijn (CCV-schema's: onbepaald)
- Tussentijds beoordelen is verplicht (gebruikelijk: jaarlijks)
- Toekomstgericht: vertrouwen in leverancier & product
- Gebruik van een certificatiemerk verplicht (informatie-uitwisseling!)
- In CCV-schema's: op certificaat van leverancier voor klant
- Beperkt tot wat de leverancier levert

Certificatie

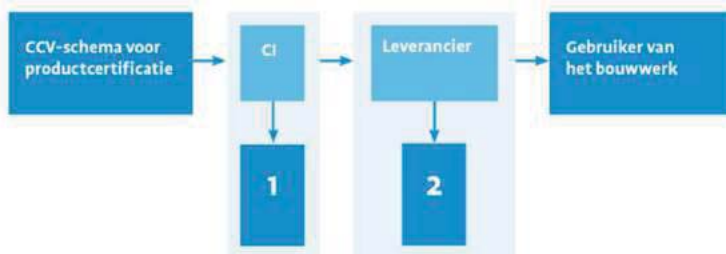



CI = certificatie-instelling

1 = productcertificaat van certificatie-instelling voor leverancier

2 = installatiecertificaat of onderhoudscertificaat van leverancier voor gebruiker bouwwerk

Model certificaat 'nr 2'

- Nieuwe BMI
- Logo branddetectiebedrijf
- Certificatiemerke linksonder

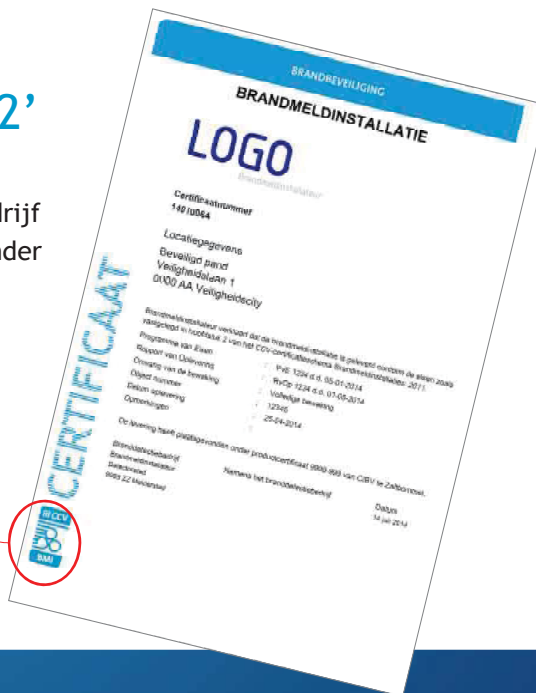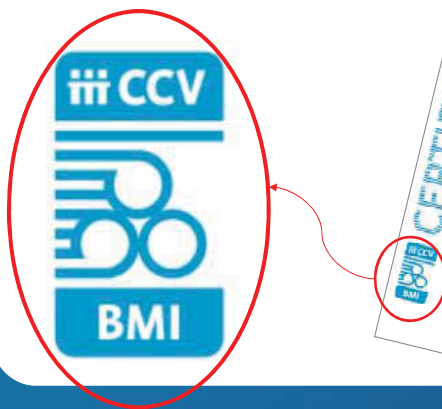


Voorbeeld 2 certificaat 'nr 2'

- Onderhoud sprinklerinstallatie
- Logo onderhoudsbedrijf
- Certificatiemerke linksonder




Wat is inspectie?

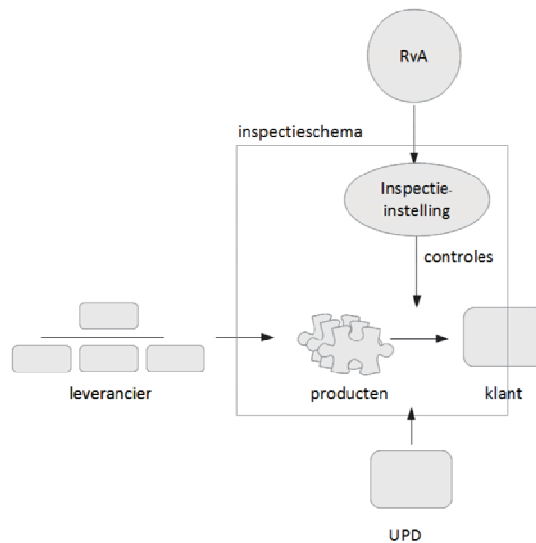

Bijzonderheden inspectie

- Tussen opdrachtgever en inspectie-instelling
- Diverse opdrachtgevers mogelijk
- Opdrachtgever bepaalt de reikwijdte van de inspectie
- Onafhankelijk van opdrachtgever of leverancier
- CCV-inspectieschema: oordeel over onderlinge samenhang voorzieningen, leidend tot doeltreffende brandbeveiliging
- Bij ingebruikname of tijdens gebruik
- Momentopname, 'foto'
- Inspectierapport en eventueel inspectiecertificaat

Inspectie

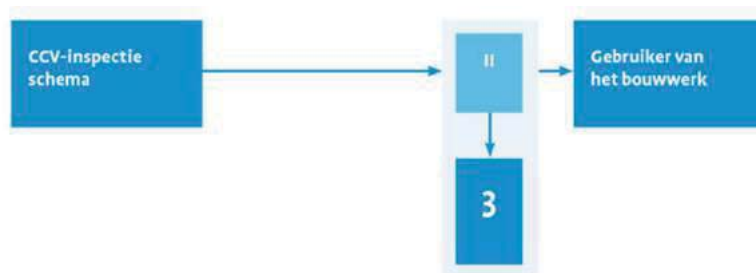

II = inspectie-instelling

3 = inspectiecertificaat van inspectie-instelling voor gebruiker